



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

198095, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел. (812) 786-41-35,

E-mail: 03@78.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 30-1-700/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение «Петровский колледж» (СПб ГБПОУ «Петровский колледж»),

ИНН: 7805030240, юридический адрес: Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 35

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки, учётный № проверки
78210061000201278443 № 30-1-700 от «25» октября 2021 года
в период с «17» ноября 2021 г. по «23» ноября 2021 г.

Андреевой Еленой Витальевной – старшим инспектором отделения надзорной дея-
тельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского
района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г.
Санкт-Петербургу;

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица инженера пожар-
ной охраны – Бойцов Юрий Александрович (представитель по доверенности № 07.3-
10/81 от 25.08.2021 г.)

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

СПб ГБПОУ
«Петровский колледж»

29.11.2021 вх. № 01.1-13/19-2

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности на объекте надзора по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 26	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Наряду с автоматической установкой пожарной сигнализации помещения жилых комнат, расположенных в здании не оборудованы автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями.	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст.83, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А, п. А.4, табл. А1 п. 6.1 СП 5.13130.2009	04.04.2022	
2.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещении коридора № 208/203.4 (нумерация согласно плана ПИБ Кировского района с отметкой об изм. от 21.01.2004 г.), расположенном на 5-ом этаже здания (рядом с помещением холла № 2), не обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА. (фактически общий уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре составляет 61 дБА).	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	04.04.2022	
3.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещении коридора № 1/187.4 (нумерация согласно плана ПИБ Кировского района с отметкой об изм. от 21.01.2004 г.), расположенном на 4-ом этаже здания (рядом с помещением холла), не обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА. (фактически общий уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре составляет 65 дБА).	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	04.04.2022	
4.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещении коридора учебной части, расположенной на 4-ом этаже здания, не обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА. (фактически общий уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при по-	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	04.04.2022	

	жаре составляет 70 дБА).			
5.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях жилых комнат, расположенных на 2-ом этаже здания, не обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА. (фактически общий уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре составляет 70 дБА).	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	04.04.2022	
6.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещении для обучения парикмахеров, расположенных на 1-ом этаже здания, не обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА. (фактически общий уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре составляет 70 дБА).	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	04.04.2022	
7.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету, расположенного у помещения № 441/38.9 (нумерация согласно плана ПИБ Кировского района с отметкой об изм. от 21.01.2004 г.), расположенного на 4-ом этаже здания, при одностороннем расположении дверей, составляет менее 1,2 м. (фактически ширина коридора составляет 1,4 метра, ширина дверного полотна из помещения № 441/38.9 (нумерация согласно плана ПИБ Кировского района с отметкой об изм. от 21.01.2004 г.) составляет 0,9 метра, соответственно за ширину эвакуационного пути по коридору принимаем ширину коридора, уменьшенную на половину ширины дверного полотна, фактическая ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету составляет 0,75 метра).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2020	04.04.2022	
8.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету, расположенного у помещения № 439/83.6 (нумерация согласно плана ПИБ Кировского района с отметкой об изм. от 21.01.2004 г.), расположенного на 4-ом этаже здания, при одностороннем расположении дверей, составляет менее 1,2 м. (фактически ширина	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2020	04.04.2022	

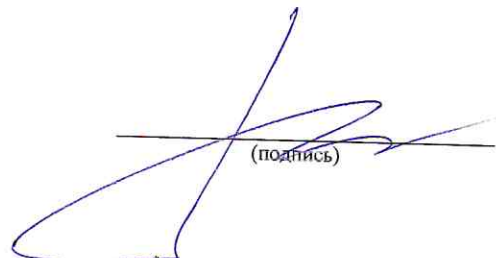
	коридора составляет 1,4 метра, ширина дверного полотна из помещения № 439/83.6 (нумерация согласно плана ПИБ Кировского района с отметкой об изм. от 21.01.2004 г.) составляет 0,9 метра, соответственно за ширину эвакуационного пути по коридору принимаем ширину коридора, уменьшенную на половину ширины дверного полотна, фактическая ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету составляет 0,75 метра).			
9.	Для помещения складского назначения, расположенного на 3 этаже здания рядом с помещением № 336/17.9 (нумерация согласно плана ПИБ Кировского района с отметкой об изм. от 21.01.2004 г.), не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и не обозначены на двери помещения.	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.18, ст. 19, ст.27 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. №1479)	04.04.2022	
10.	Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение складского назначения, расположенного на 3 этаже здания рядом с помещением № 336/17.9 (нумерация согласно плана ПИБ Кировского района с отметкой об изм. от 21.01.2004 г.), не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, от помещения коридора, не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (фактически установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013;	04.04.2022	
11.	Помещение складского назначения, расположенное на 3 этаже здания рядом с помещением № 336/17.9 (нумерация согласно плана ПИБ Кировского района с отметкой об изм. от 21.01.2004 г.), не выделено противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа. (фактически установлена	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013	04.04.2022	

	перегородка с ненормируемым пределом огнестойкости)			
12.	Для помещения складского назначения № 61 (нумерация согласно плана ПИБ Кировского района с отметкой об изм. от 21.01.2004 г.), расположенного на 2 этаже здания, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и не обозначены на двери помещения.	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.18, ст. 19, ст.27 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. №1479)	04.04.2022	
13.	При эксплуатации путей эвакуации (помещение № 62/6.4 (нумерация согласно плана ПИБ Кировского района с отметкой об изм. от 21.01.2004 г.) допускается размещение различных предметов, препятствующих безопасной эвакуации людей. (фактически в помещении размещены коробки с различными предметами и мебель)	п. 27 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. №1479)	04.04.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Бойцов Юрий Александрович
по доверенности № 07.3-10/81 от 25.08.2021 г.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности
ОНДПР Кировского района управления по Кировскому
району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Андреева Елена Витальевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

